



ROZVADĚČ RS2

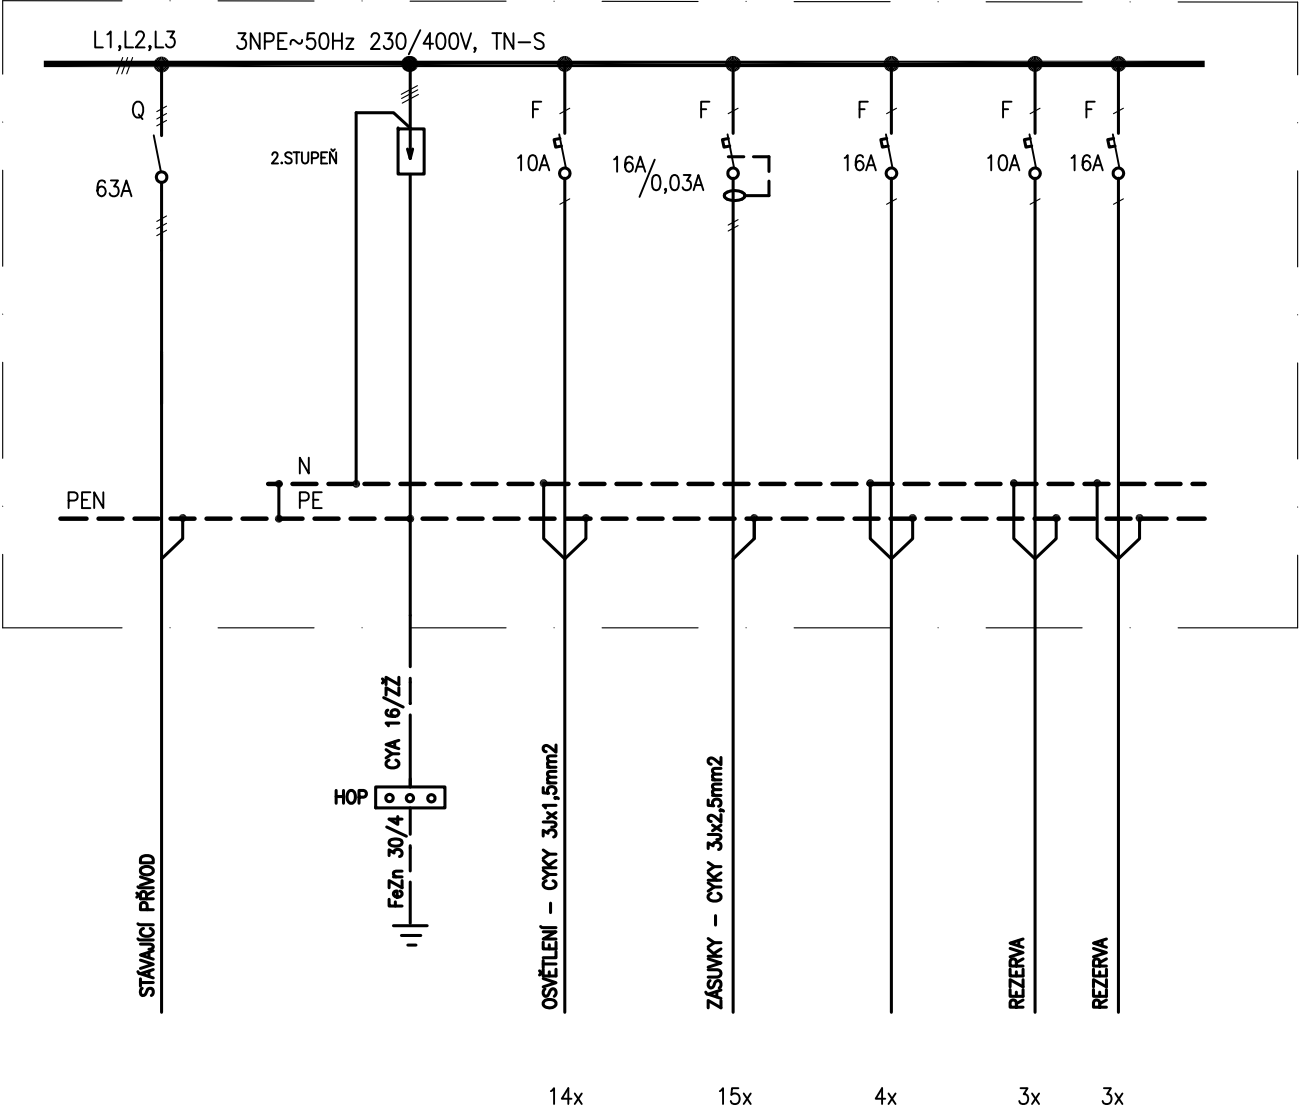

POZNÁMKA:
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE, ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SOUSTAVĚ TN

Datum revize Date of revision	Číslo revize No. revision	Vypracoval revizi Drawn by revision	Popis revize Description of revision

Objednatel / Client:		 BP PROJEKT MEMBER OF TECHNOPROJEKT GROUP	
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10		Zpracovatel: Designer: BP projekt, s.r.o. Havlíčková 234/1 757 01 Valašské Meziříčí	
Akce / Project:		Měřítko / Scale:	Paré / Set:
Stavební úpravy 4.NP objektu SÚKL v Praze Šrobárova 48, Praha 10		-	
Obsah / Content:		Vypracoval: Drawn by: Ing. David Válek	
SO 01 - Stavební úpravy 4.NP		Zodp. projektant: Designer: Ing. Miroslav Zboran	
Název výkresu / Plan name:		Kontroloval: Controlled by: Ing. Roman Frýza	
Rozvaděč RS2		Manažer projektu: Project manager: Ing. Roman Frýza	
Středisko: Department: Občanské stavby		Datum: Date: 01/2011	
Profese: Specialization: elektro		Stupeň: Doc.type: DSP	
Formát: Size: 2 x A4		Revize: Revision: 00	Archivní číslo: Document No: 728-31816-14-5

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy BP projekt, s.r.o. a nesmí být použita bez jejího souhlasu
This documentation is an intellectual property of company BP projekt, s.r.o. and must not be used without its declaratory permission or contractual agreement